



## Pflaster / pavement - Plattenbelag / flag pavement: Kl. / cl. A

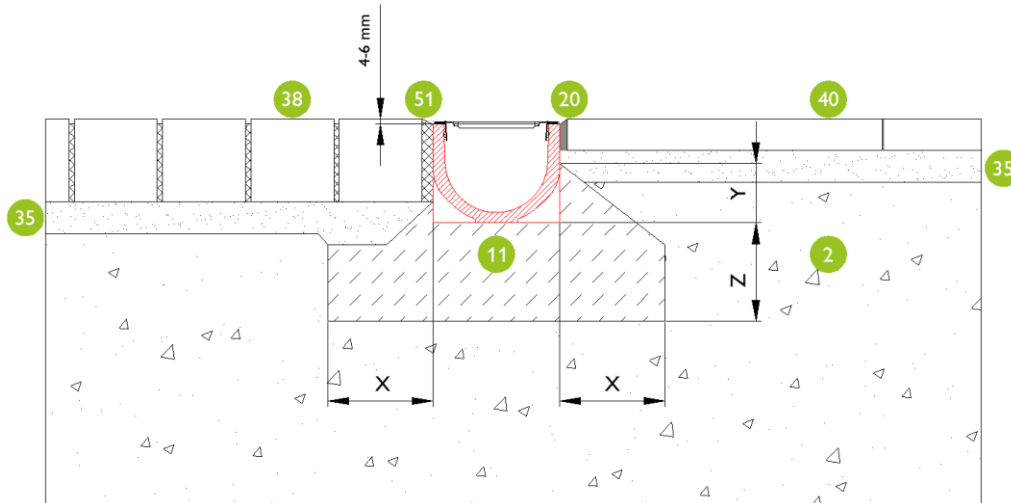

## Pflaster / pavement - Plattenbelag / flag pavement: Kl. / cl. B

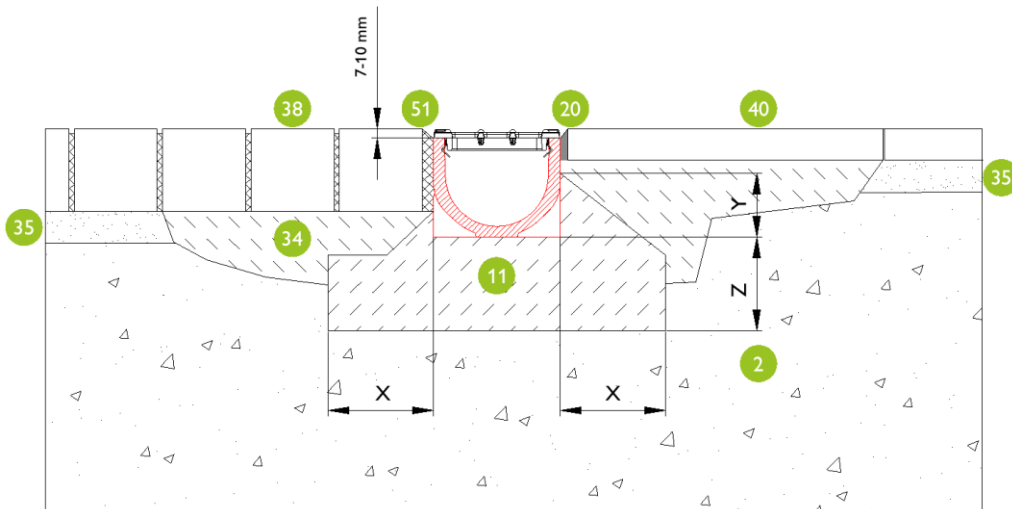


### Legende / key:

- |     |  |     |  |
|-----|--|-----|--|
| 2.  | tragfähige Schotterschicht /<br>load-bearing gravel layer                                    | 34. | Mörtelbett / mortar bed                              |
| 11. | Betonfundament lt. statischer Bemessung /<br>concrete foundation acc. to static calculations | 35. | Splittbett / grit bed                                |
| 20. | dauerelastische Verfugung /<br>permanently elastic seal                                      | 38. | Pflastersteine / paving stones                       |
|     |  | 40. | Plattenbelag / paving                                |
|     |  | 51. | Lunker-freier Fugen-Verguss /<br>cavity free sealing |

Belastungsklasse / load class	A 15 kN	B 125 kN
Betongüte - Fundament gem. / concrete quality - base acc. to Ö-Norm B4710-1*	C 16/20	C 20/25
Breite / width: X	≥ 8 cm	≥ 10 cm
Höhe / height: Y	Rinnenhöhe / channel height - 5 cm (mini - 3 cm)	
Stärke / thickness: Z	≥ 8 cm	≥ 10 cm
Konstruktive Bewehrung / structural reinforcement	nicht erforderlich / not necessary	
* Betongüte ist eine Mindestanforderung und den örtlichen Anforderungen anzupassen. * Concrete quality is a minimum requirement and has to be adapted to the local conditions.		

## Asphalt / asphalt - Pflaster / pavement: Kl. / cl. A - B

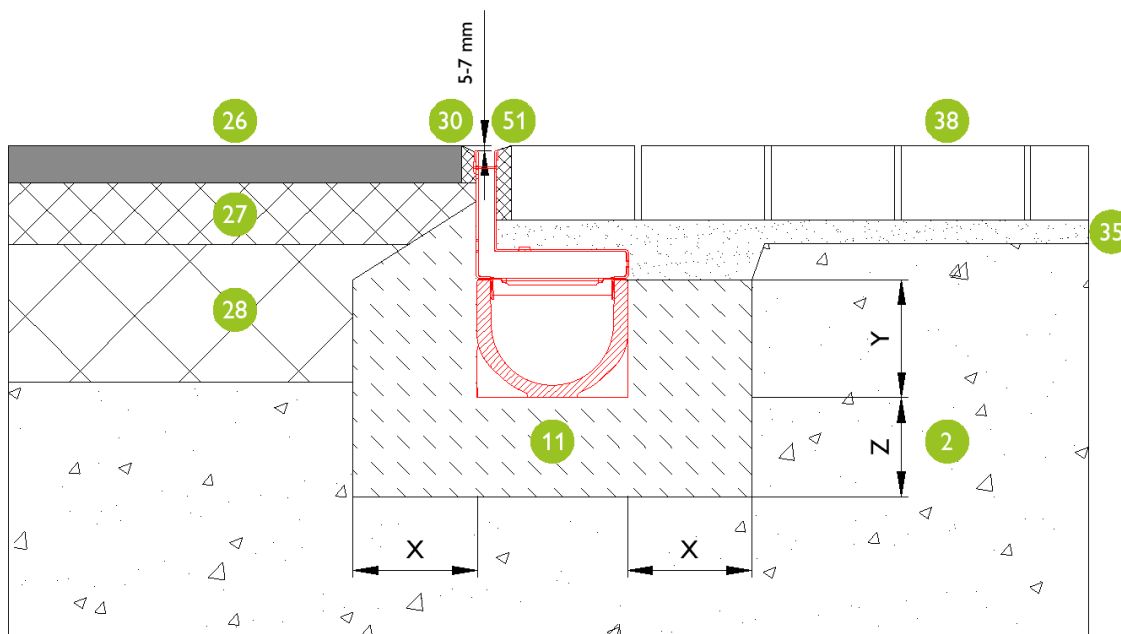

- \* Bei ausgehärtetem Betonsohlen ist ein Mörtelbett von mind. 2 cm vorzusehen.
- \* A mortar bed of at least 2 cm has to be provided for hardened concrete soles.

### Legende / key:

- |     |  |     |   |
|-----|--|-----|---|
| 2.  | tragfähige Schotterschicht /<br>load-bearing gravel layer                                    | 28. | tragfähige Bitumenschicht / bitumen layer         |
| 11. | Betonfundament lt. statischer Bemessung /<br>concrete foundation acc. to static calculations | 30. | bituminöses Fugenband / bituminous sealing tape   |
| 26. | Feinbelag / surface course   | 35. | Splittbett / grit bed                             |
| 27. | Bitukies / bitumen gravel  | 38. | Pflastersteine / paving stones                    |
|     |  | 51. | Lunker-freier Fugen-Verguss / cavity free sealing |

Belastungsklasse / load class	A 15 kN	B 125 kN
Betongüte - Fundament gem. / concrete quality - base acc. to Ö-Norm B4710-1*	C 16/20	C 20/25
Breite / width: X	≥ 8 cm	≥ 10 cm
Höhe / height: Y	Rinnenhöhe / channel height - 5 cm (mini - 3 cm)	
Stärke / thickness: Z	≥ 8 cm	≥ 10 cm
Konstruktive Bewehrung / structural reinforcement	nicht erforderlich / not necessary	
* Betongüte ist eine Mindestanforderung und den örtlichen Anforderungen anzupassen. * Concrete quality is a minimum requirement and has to be adapted to the local conditions.		