



Bestrating - Tegelvloer: kl. A - C

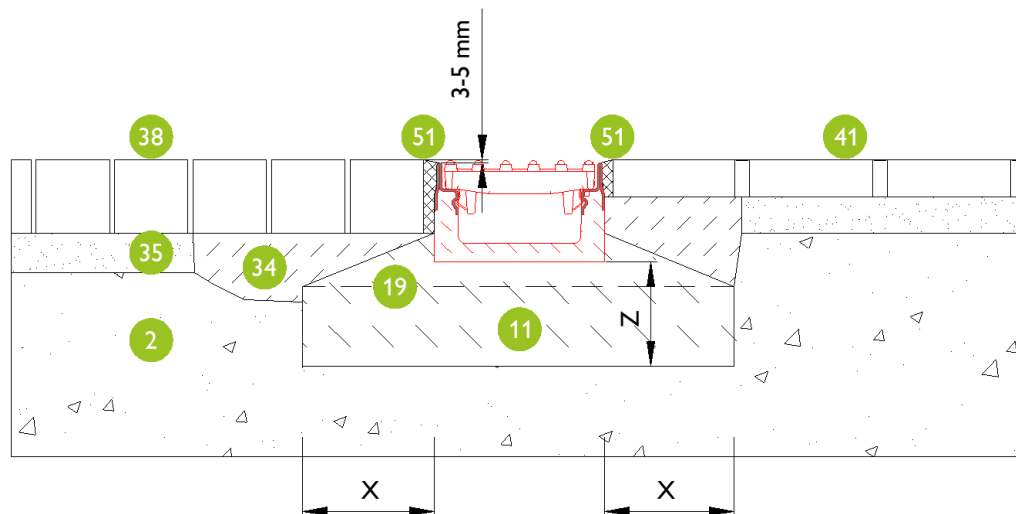

Asfalt - Asfalt: kl. A - C

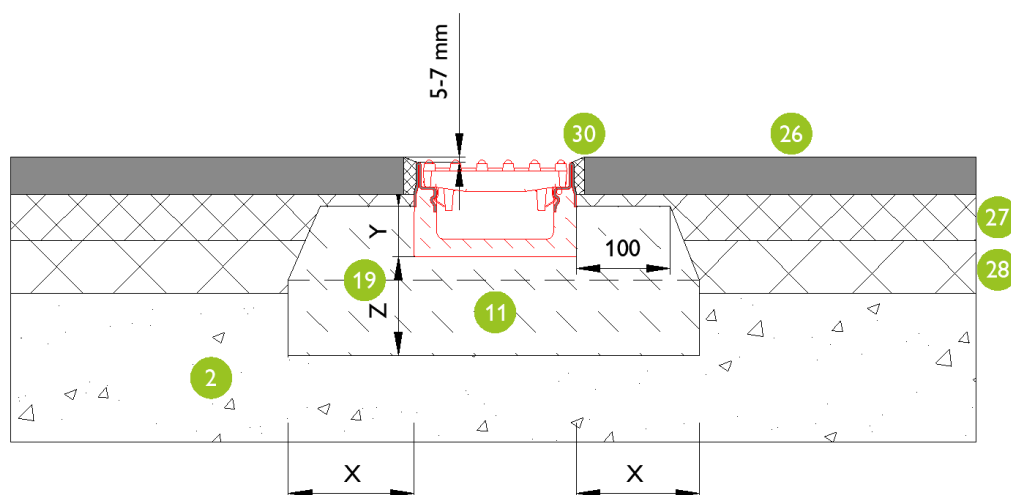


Legenda:


- | | | | |
|-----|---|-----|----------------------------|
| 2. | draagkrachtige steenslag ondergrond | 28. | draagkrachtige bitumenlaag |
| 11. | betonfundament vlg statische berekeningen | 30. | bitumen voegband |
| 19. | werkvoeg | 34. | mortel bed |
| 26. | toplaag | 35. | split/straatzaad |
| 27. | bitumineus grind | 38. | klinkers |
| | | 41. | keramisch oppervlak |
| | | 51. | starre voeg |

Belastingsklasse	A 15 kN	B 125 kN	C 250 kN	D 400 kN	E 600 kN
Betonkwaliteit - fundament vlg Ö-Norm B4710-1*	C 16/20	C 20/25	C 20/25	C 25/30	C 25/30
breedte: X	≥ 8 cm	≥ 10 cm	≥ 15 cm	≥ 15 cm	≥ 15 cm
hoogte: Y	goothoogte - 5 cm (mini - 3 cm)			goothoogte	
dikte: Z	≥ 8 cm	≥ 10 cm	≥ 15 cm	≥ 20 cm	≥ 20 cm
constructieve wapening	niet vereist				vereist
* Betonkwaliteit is een minimale eis en dient aan de plaatselijke vereisten te worden aangepast.					

Asfalt - Asfalt: kl. D - E

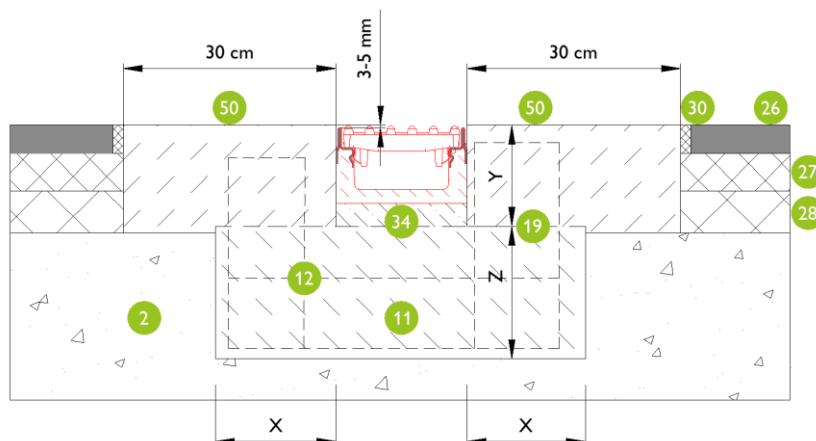

Beton - Beton : kl. D - E

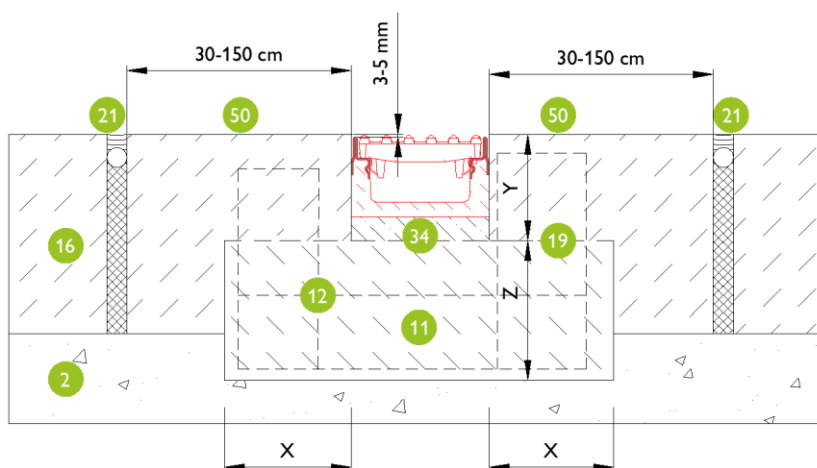

Legenda:

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 2. | draagkrachtige steenslag ondergrond | 27. | bitumineus grind |
| 11. | betonfundament vlg statische berekeningen | 28. | draagkrachtige bitumenlaag |
| 12. | klasse E: constructieve wapening | 30. | bitumen voegband |
| 16. | wegenisbeton | 34. | mortel bed |
| 19. | werkvoeg | 46. | baksteen of betonklinker |
| 21. | uitzettingsvoeg | 50. | dwarse schijnvoeg iedere 6m bij de kopse |
| 26. | toplaag | | stootvoeg, altern. constructieve wapening of vlg. statica |

Belastingsklasse	A 15 kN	B 125 kN	C 250 kN	D 400 kN	E 600 kN
Betonkwaliteit - fundament vlg Ö-Norm B4710-I*	C 16/20	C 20/25	C 20/25	C 25/30	C 25/30
breedte: X	≥ 8 cm	≥ 10 cm	≥ 15 cm	≥ 15 cm	≥ 15 cm
hoogte: Y	goothoogte - 5 cm (mini - 3 cm)			goothoogte	
dikte: Z	≥ 8 cm	≥ 10 cm	≥ 15 cm	≥ 20 cm	≥ 20 cm
constructieve wapening	niet vereist				vereist
* Betonkwaliteit is een minimale eis en dient aan de plaatselijke vereisten te worden aangepast.					